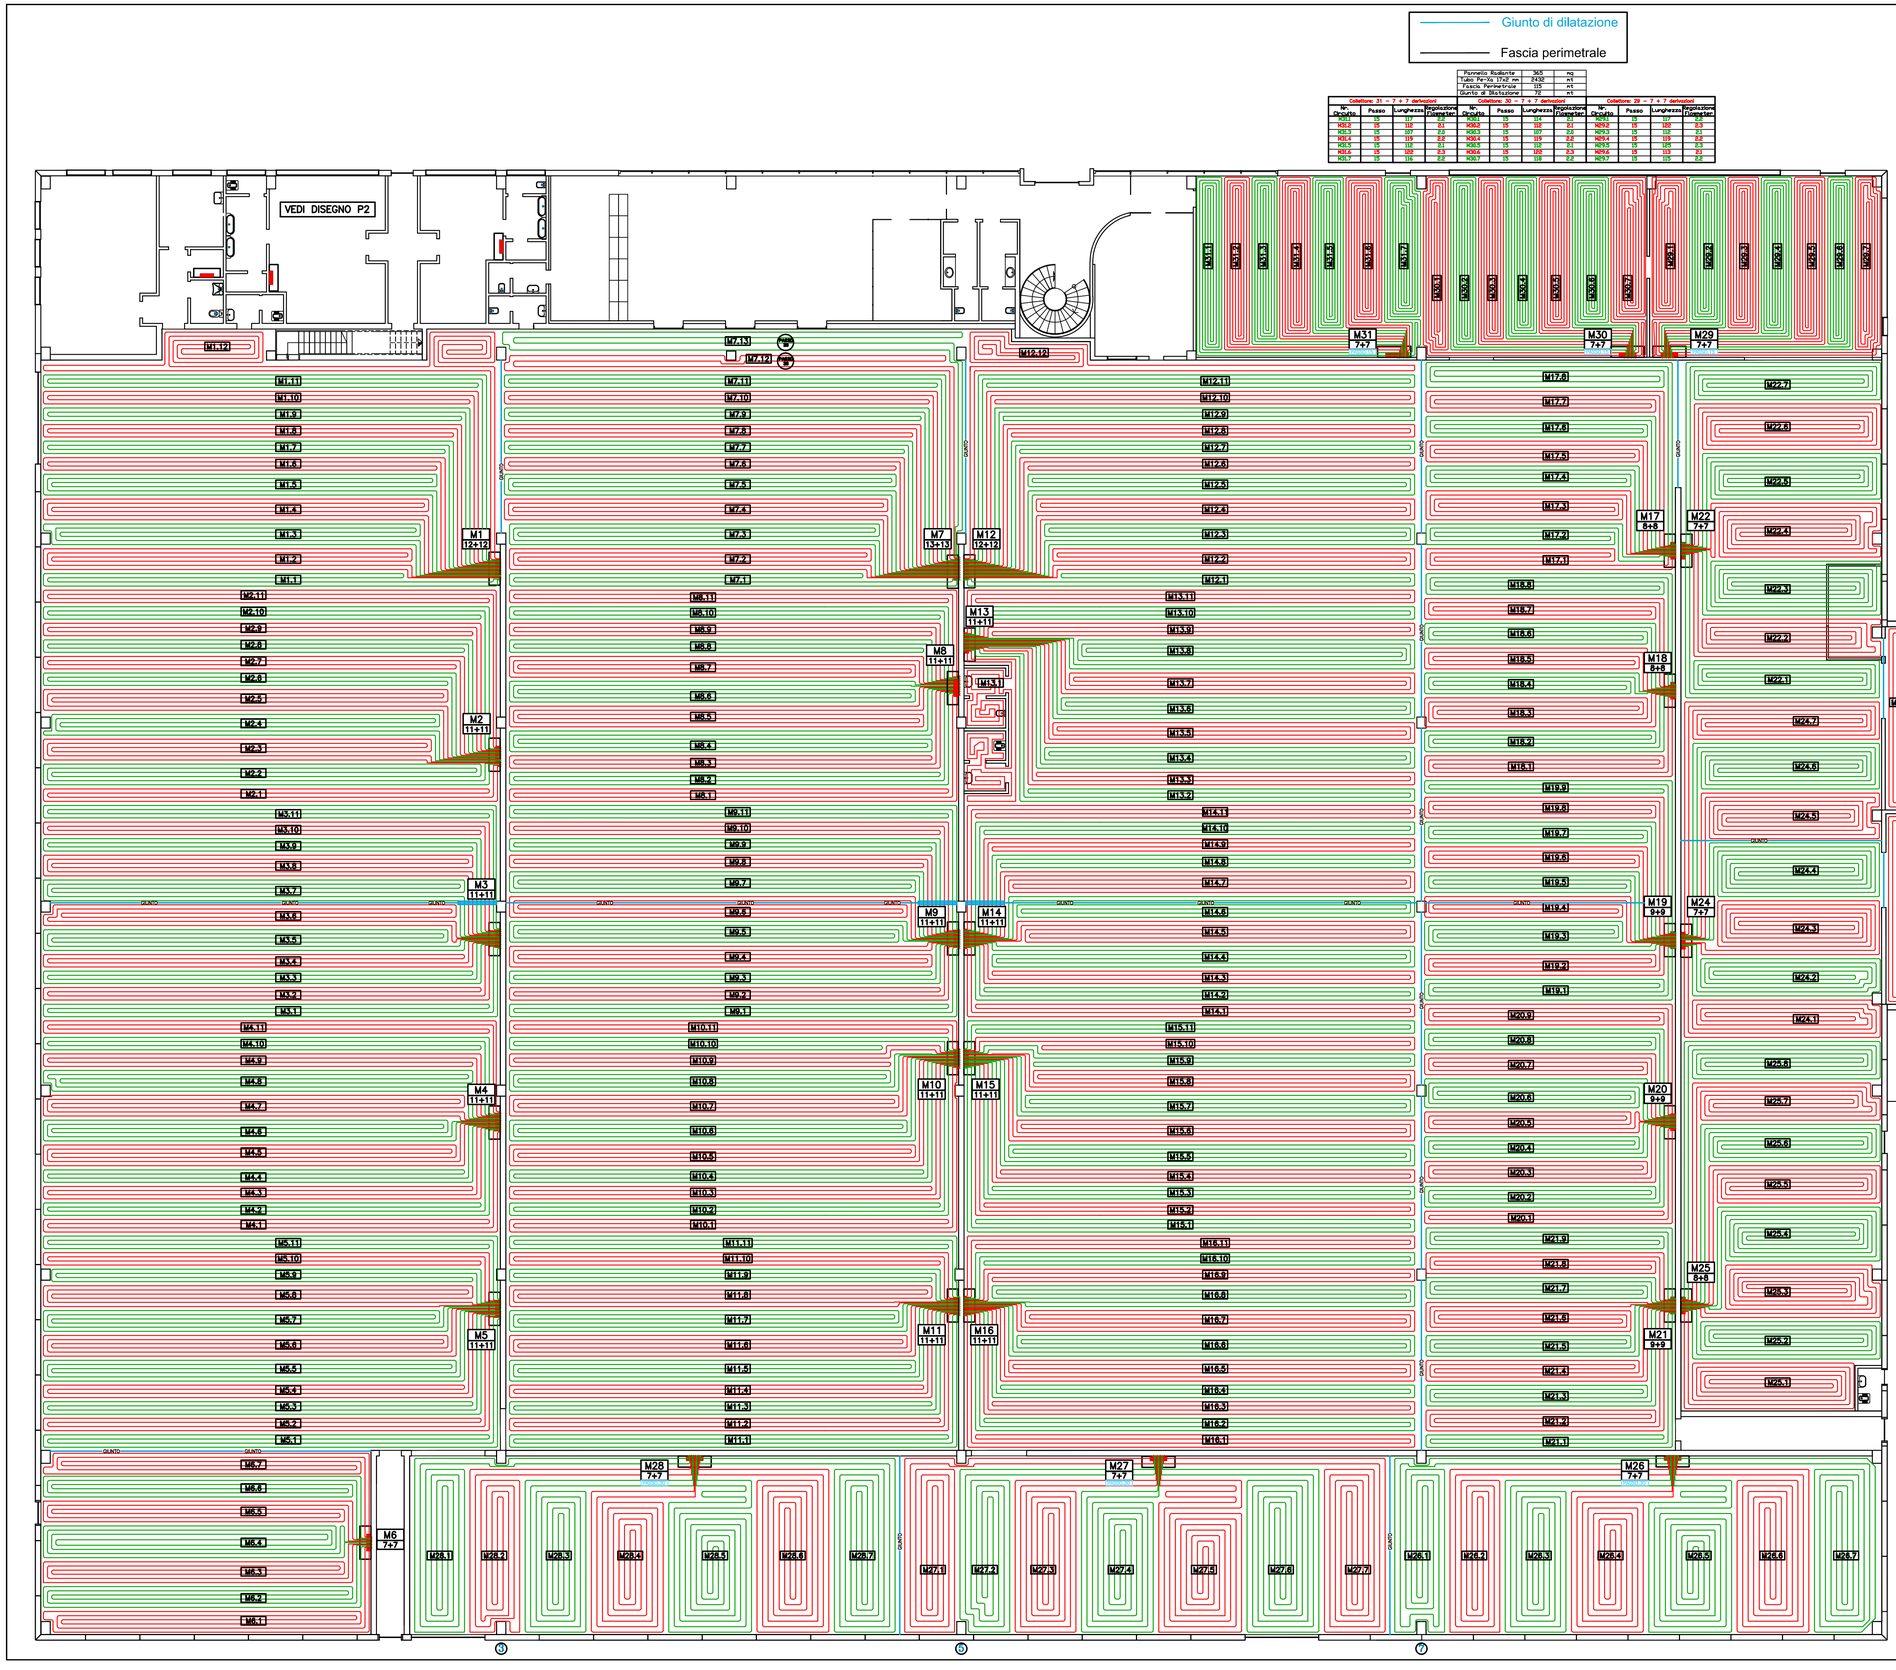

Pannello Radiante	3615	mq
Tubo Pe-Xa 17x2 mm	24132	mt
Fascia Perimetrale	115	mt
Giunto di Dilatazione	72	mt

Collettore: 31 – 7 + 7 defendoiri

Nr. Circuito	Passo	Lunghezza	Regolazione l/lasse/min	Nr. Circuito	Passo	Lunghezza	Regolazione l/lasse/min	Nr. Circuito	Passo	Lunghezza	Regolazione l/lasse/min
M31.1	15	117	1.9	M30.1	15	114	1.9	M29.1	15	117	1.9
M31.2	15	110	2.1	M30.2	15	112	2.1	M29.2	15	112	2.1
M31.3	15	107	2.2	M30.3	15	107	2.2	M29.3	15	112	2.1
M31.4	15	119	2.2	M30.4	15	119	2.2	M29.4	15	119	2.2
M31.5	15	112	2.1	M30.5	15	112	2.1	M29.5	15	125	2.3
M31.6	15	122	2.3	M30.6	15	122	2.3	M29.6	15	133	2.5
M31.7	15	116	2.2	M30.7	15	119	2.2	M29.7	15	135	2.5

Collettore: 30 – 7 + 7 defendoiri

Nr. Circuito	Passo	Lunghezza	Regolazione l/lasse/min
M28.1	20	97	2.2
M28.2	20	140	4.0
M28.3	20	139	4.1
M28.4	20	141	4.3
M28.5	20	150	4.4
M28.6	20	147	4.3
M28.7	20	106	3.3
M27.1	20	109	3.4
M27.2	20	111	3.4
M27.3	20	119	3.6
M27.4	20	115	3.5
M27.5	20	114	3.5
M27.6	20	111	3.4
M27.7	20	115	3.5
M26.1	20	97	2.2
M26.2	20	140	4.0
M26.3	20	139	4.1
M26.4	20	141	4.3
M26.5	20	150	4.4
M26.6	20	147	4.3
M26.7	20	106	3.3

Collettore: 29 – 7 + 7 defendoiri

Nr. Circuito	Passo	Lunghezza	Regolazione l/lasse/min
M25.1	20	97	2.2
M25.2	20	140	4.0
M25.3	20	139	4.1
M25.4	20	141	4.3
M25.5	20	150	4.4
M25.6	20	147	4.3
M25.7	20	106	3.3
M24.1	20	109	3.4
M24.2	20	111	3.4
M24.3	20	119	3.6
M24.4	20	115	3.5
M24.5	20	114	3.5
M24.6	20	111	3.4
M24.7	20	115	3.5
M23.1	20	97	2.2
M23.2	20	140	4.0
M23.3	20	139	4.1
M23.4	20	141	4.3
M23.5	20	150	4.4
M23.6	20	147	4.3
M23.7	20	106	3.3
M23.8	20	97	2.2

Collettore: M1 – 11 + 12 defendoiri

Nr. Circuito	Passo	Lunghezza	Regolazione l/lasse/min
M1.1	20	97	2.2
M1.2	20	140	4.0
M1.3	20	139	4.1
M1.4	20	141	4.3
M1.5	20	150	4.4
M1.6	20	147	4.3
M1.7	20	106	3.3
M1.8	20	109	3.4
M1.9	20	111	3.4
M1.10	20	119	3.6
M1.11	20	115	3.5
M1.12	20	115	4.4

Collettore: M2 – 11 + 11 defendoiri

Nr. Circuito	Passo	Lunghezza	Regolazione l/lasse/min
M2.1	20	97	2.2
M2.2	20	140	4.0
M2.3	20	139	4.1
M2.4	20	138	4.2
M2.5	20	147	4.4
M2.6	20	150	3.2
M2.7	20	154	3.2
M2.8	20	158	3.3
M2.9	20	162	3.4
M2.10	20	174	3.6
M2.11	20	174	3.6
M2.12	20	175	3.6

Collettore: M3 – 11 + 11 defendoiri

Nr. Circuito	Passo	Lunghezza	Regolazione l/lasse/min
M3.1	20	112	3.2
M3.2	20	154	3.2
M3.3	20	148	3.1
M3.4	20	99	3.2
M3.5	20	140	4.3
M3.6	20	141	4.3
M3.7	20	149	4.5
M3.8	20	150	4.6
M3.9	20	147	4.5
M3.10	20	111	3.4
M3.11	20	115	3.5
M3.12	20	115	4.4

Collettore: M4 – 11 + 11 defendoiri

Nr. Circuito	Passo	Lunghezza	Regolazione l/lasse/min
M4.1	20	111	3.4
M4.2	20	110	3.3
M4.3	20	106	3.2
M4.4	20	103	3.1
M4.5	20	101	4.4
M4.6	20	143	4.3
M4.7	20	150	4.6
M4.8	20	140	4.3
M4.9	20	106	3.2
M4.10	20	106	3.2
M4.11	20	109	3.3
M4.12	20	111	4.8

Collettore: M5 – 11 + 11 defendoiri

Nr. Circuito	Passo	Lunghezza	Regolazione l/lasse/min
M5.1	20	110	3.3
M5.2	20	102	3.1
M5.3	20	100	3.1
M5.4	20	101	3.1
M5.5	20	150	4.5
M5.6	20	143	4.3
M5.7	20	145	4.3
M5.8	20	147	4.4
M5.9	20	77	3.8
M5.10	20	100	3.1
M5.11	20	106	3.2
M5.12	20	111	4.8

Collettore: M6 – 11 + 11 defendoiri

Nr. Circuito	Passo	Lunghezza	Regolazione l/lasse/min
M6.1	20	112	3.2
M6.2	20	154	3.2
M6.3	20	148	3.1
M6.4	20	99	3.2
M6.5	20	140	4.3
M6.6	20	141	4.3
M6.7	20	107	3.3
M6.8	20	114	3.5
M6.9	20	115	3.5
M6.10	20	111	3.4
M6.11	20	115	3.5
M6.12	20	115	4.4

Collettore: M7 – 13 + 13 defendoiri

Nr. Circuito	Passo	Lunghezza	Regolazione l/lasse/min
M7.1	20	97	2.2
M7.2	20	120	3.5
M7.3	20	140	4.0
M7.4	20	140	4.0
M7.5	20	140	4.4
M7.6	20	103	3.2
M7.7	20	105	3.3
M7.8	20	107	3.4
M7.9	20	106	3.4
M7.10	20	112	3.6
M7.11	20	120	3.6
M7.12	20 – 30	120	3.4
M7.13	20 – 30	120	3.8

Collettore: M8 – 11 + 11 defendoiri

Nr. Circuito	Passo	Lunghezza	Regolazione l/lasse/min
M8.1	20	97	2.2
M8.2	20	90	2.9
M8.3	20	100	3.1
M8.4	20	140	4.0
M8.5	20	140	4.4
M8.6	20	150	4.5
M8.7	20	150	4.5
M8.8	20	100	3.1
M8.9	20	105	3.1
M8.10	20	95	3.2
M8.11	20	115	3.3
M8.12	20 – 30	115	3.5

Collettore: M9 – 11 + 11 defendoiri

Nr. Circuito	Passo	Lunghezza	Regolazione l/lasse/min
M9.1	20	105	3.1
M9.2	20	105	3.1
M9.3	20	140	4.0
M9.4	20	140	4.0
M9.5	20	140	4.4
M9.6	20	150	4.5
M9.7	20	150	4.5
M9.8	20	97	3.1
M9.9	20	95	3.3
M9.10	20	95	3.2
M9.11	20	112	3.4
M9.12	20 – 30	112	3.5

Collettore: M10 – 11 + 11 defendoiri

Nr. Circuito	Passo	Lunghezza	Regolazione l/lasse/min
M10.1	20	115	3.5
M10.2	20	112	3.4
M10.3	20	110	3.4
M10.4	20	109	3.4
M10.5	20	150	4.6
M10.6	20	142	4.3
M10.7	20	147	4.3
M10.8	20	140	4.2
M10.9	20	97	2.8
M10.10	20	100	2.9
M10.11	20	104	3.1
M10.12	20 – 30	104	3.1

Collettore: 11 – 11 + 11 defendoiri

Nr. Circuito	Passo	Lunghezza	Regolazione l/lasse/min
M11.1	20	115	3.5
M11.2	20	115	3.5
M11.3	20	114	3.5
M11.4	20	106	3.2
M11.5	20	150	4.5
M11.6	20	149	4.5
M11.7	20	150	4.2
M11.8	20	140	4.2
M11.9	20	97	3.0
M11.10	20	99	3.1
M11.11	20	115	3.3

Collettore: 12 – 12 + 12 defendoiri

Nr. Circuito	Passo	Lunghezza	Regolazione l/lasse/min
M12.1	20	115	3.5
M12.2	20	136	3.9
M12.3	20	140	4.2
M12.4	20	140	4.2
M12.5	20	144	4.4
M12.6	20	148	3.2
M12.7	20	157	3.2
M12.8	20	159	3.3
M12.9	20	112	3.4
M12.10	20	113	3.5
M12.11	20	117	3.5
M12.12	20 – 30	115	3.5

Collettore: 13 – 11 + 11 defendoiri

Nr. Circuito	Passo	Lunghezza	Regolazione l/lasse/min
M13.1	20	95	2.8
M13.2	20	97	3.0
M13.3	20	107	3.3
M13.4	20	146	4.4
M13.5	20	149	4.5
M13.6	20	138	4.1
M13.7	20	139	4.1
M13.8	20	169	5.0
M13.9	20	89	3.3
M13.10	20	101	3.8
M13.11	20	101	3.1

Collettore: 14 – 11 + 11 defendoiri

Nr. Circuito	Passo	Lunghezza	Regolazione l/lasse/min
M14.1	20	104	3.1
M14.2	20	104	3.1
M14.3	20	107	3.1
M14.4	20	138	4.0
M14.5	20	138	4.2
M14.6	20	138	4.3
M14.7	20	143	4.5
M14.8	20	168	3.1
M14.9	20	164	3.0
M14.10	20	166	3.3
M14.11	20	169	3.4

Collettore: 15 – 11 + 11 defendoiri

Nr. Circuito	Passo	Lunghezza	Regolazione l/lasse/min
M15.1	20	113	3.5
M15.2	20	104	3.1
M15.3	20	107	3.1
M15.4	20	138	4.0
M15.5	20	149	4.5
M15.6	20	146	4.5
M15.7	20	149	4.5
M15.8	20	134	4.2
M15.9	20	96	2.8
M15.10	20	99	2.8
M15.11	20	101	3.1

Collettore: 16 – 11 + 11 defendoiri

Nr. Circuito	Passo	Lunghezza	Regolazione l/lasse/min
M16.1	20	113	3.5
M16.2	20	104	3.1
M16.3	20	109	3.3
M16.4	20	105	3.2
M16.5	20	149	4.5
M16.6	20	143	4.3
M16.7	20	139	4.2
M16.8	20	135	4.3
M16.9	20	99	3.0
M16.10	20	101	3.1
M16.11	20	104	3.1

Collettore: 17 – 8 + 8 defendoiri

Nr. Circuito	Passo	Lunghezza	Regolazione l/lasse/min
M17.1	20	84	2.5
M17.2	20	84	2.5
M17.3	20	91	2.7
M17.4	20	98	3.0
M17.5	20	94	2.5
M17.6	20	136	3.6
M17.7	20	113	2.8
M17.8	20	90	2.9
M17.9	20	105	3.1

Collettore: 18 – 8 + 8 defendoiri

Nr. Circuito	Passo	Lunghezza	Regolazione l/lasse/min
M18.1	20	82	2.5
M18.2	20	82	2.5
M18.3	20	91	2.7
M18.4	20	78	2.3
M18.5	20	83	2.4
M18.6	20	87	2.6
M18.7	20	87	2.7
M18.8	20	96	2.9

Collettore: 19 – 9 + 9 defendoiri

Nr. Circuito	Passo	Lunghezza	Regolazione l/lasse/min
M19.1	20	95	2.8
M19.2	20	81	2.5
M19.3	20	93	2.9
M19.4	20	76	2.3
M19.5	20	79	2.4
M19.6	20	83	2.6
M19.7	20	88	2.7
M19.8	20	90	2.8
M19.9	20	69	2.1

Collettore: 20 – 9 + 9 defendoiri

Nr. Circuito	Passo	Lunghezza	Regolazione l/lasse/min
M20.1	20	64	2.0
M20.2	20	86	2.7
M20.3	20	88	2.5
M20.4	20	74	2.4
M20.5	20	76	2.3
M20.6	20	88	3.2
M20.7	20	79	2.5
M20.8	20	87	2.7
M20.9	20	96	2.8

Collettore: 21 – 9 + 9 defendoiri

Nr. Circuito	Passo	Lunghezza	Regolazione l/lasse/min
M21.1	20	66	2.1
M21.2	20	87	2.8
M21.3	20	84	2.6
M21.4	20	79	2.5
M21.5	20	75	2.4
M21.6	20	103	2.9
M21.7	20	83	2.4
M21.8	20	87	2.5
M21.9	20	91	2.7

Collettore: 22 – 7 + 7 defendoiri

Nr. Circuito	Passo	Lunghezza	Regolazione l/lasse/min
M22.1	20	97	2.2
M22.2	20	112	3.3
M22.3	20	140	4.3
M22.4	20	137	4.6
M22.5	20	136	3.9
M22.6	20	135	4.1
M22.7	20	174	3.8

Collettore: 23 – 8 + 8 defendoiri

Nr. Circuito	Passo	Lunghezza	Regolazione l/lasse/min
M23.1	20	114	3.4
M23.2	20	85	2.8
M23.3	20	57	1.7
M23.4	20	117	2.9
M23.5	20	56	3.3
M23.6	20	65	3.5
M23.7	20	48	3.7
M23.8	20	65	3.3

Collettore: 24 – 7 + 7 defendoiri

Nr. Circuito	Passo	Lunghezza	Regolazione l/lasse/min
M24.1	20	117	3.5
M24.2	20	118	3.2
M24.3	20	135	4.0
M24.4	20	134	3.9
M24.5	20	142	4.1
M24.6	20	131	3.9
M24.7	20	174	3.5

Collettore: 25 – 8 + 8 defendoiri

Nr. Circuito	Passo	Lunghezza	Regolazione l/lasse/min
M25.1	20	114	3.4
M25.2	20	105	3.2
M25.3	20	129	3.7
M25.4	20	137	4.1
M25.5	20	114	3.3
M25.6	20	101	3.6
M25.7	20	120	3.7
M25.8	20	130	4.0

Collettore: 26 – 7 + 7 defendoiri

Nr. Circuito	Passo	Lunghezza	Regolazione l/lasse/min
M26.1	20	119	3.5
M26.2	20	110	3.2
M26.3	20	128	4.0
M26.4	20	132	4.2
M26.5	20	133	4.5
M26.6	20	142	4.5
M26.7	20	136	4.5

Collettore: 27 – 8 + 8 defendoiri

Nr. Circuito	Passo	Lunghezza	Regolazione l/lasse/min
M27.1	20	114	3.4
M27.2	20	87	2.7
M27.3	20	66	2.9
M27.4	20	78	3.9
M27.5	20	82	4.7
M27.6	20	126	4.7
M27.7	20	115	4.6
M27.8	20	125	4.6

Collettore: 28 – 8 + 8 defendoiri

Nr. Circuito	Passo	Lunghezza	Regolazione l/lasse/min
M28.1	20	118	3.5
M28.2	20	98	3.0
M28.3	20	90	4.0
M28.4	20	131	4.6
M28.5	20	99	4.5
M28.6	20	99	4.6
M28.7	20	143	4.5
M28.8	20	139	4.5

Pannello Radiante	7050	mq
Tubo Pe-Xa 20 x2 mm	30.633	mt
Fascia Perimetrale	964	mt

PARTICOLARE COLLETTORE



PARTICOLARE PANNELLI INDUSTRIALE

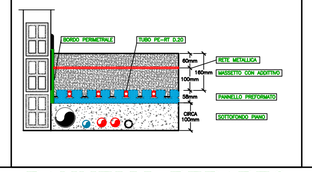

PANNELLI REPARTO

AGG.	DATA	DESCRIZIONE	AGG.	DATA	DESCRIZIONE

L & G STUCCHI srl
VIA RINASCIMENTO 5/7 – 20044 BERNAREGGIO
TEL. 039/690035A – FAX: 039/690003B
www.lgstucchi.it – E-MAIL: info@lgstucchi.it

CONDIZIONAMENTO
RISCALDAMENTO
IDRAULICA
IMPIANTI DI PROCESSO

CLIENTE
-
-

OGGETTO
IMPIANTO PANNELLI

DIS. N° P1

SCALA 1:100 | DIS. | VISTO | DATA -

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO FACENDO DIVIETO DI REPRODURLO O DI RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.

RIF.INT. -